



Comune di Ponsacco (PI)


Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

Strumentazione impiegata: LARSON DAVIS 824 Matricola 1533 **Classe.1**

Fenomeno acustico osservato: Attività umana – cielo sereno e assenza di vento

Tipologia di rumore rilevato: Ambientale

RILIEVO FOTOGRAFICO

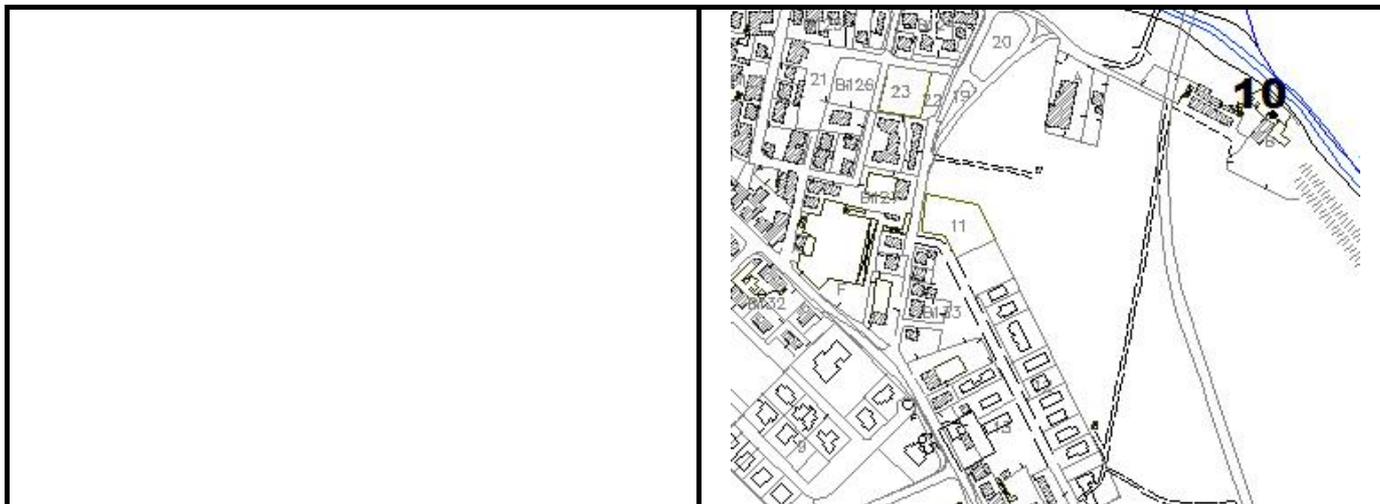

AMBIENTE ESTERNO

Punto di misura N: **10** Prossimità marmeria Durata rilievo (min.): 15 min.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Ipotesi di classe	Limite Diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)	Sorgenti Diffuse nel Territorio	
			Liv. Diurno	Liv. Notturno
IV	65	55		

RILIEVI FONOMETRICI

Misura	Tipologia	Data	Ora	L ₅	L ₁₀	L ₃₃	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{eq}
1	Diurna	19/12/03	17.02	51.5	49.2	44.5	43.2	40.3	39.7	49.0
2	Diurna	13/01/04	14.52	58.8	56.0	49.1	46.7	45.7	45.6	53.8






Comune di Ponsacco (PI)

Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico


Nome Misura: Pos10 diu1
Località: Ponsacco
Strumentazione: Larson-Davis 824
Data ora misura: 19/12/03 17.02

Condizioni Meteorologiche: Cielo sereno, assenza di vento
Tempo di riferimento: 6.00-22.00 **Tempo Misura:** 15 min
Posizione: Prossimità marmeria
Classe: IV

TIME HISTORY

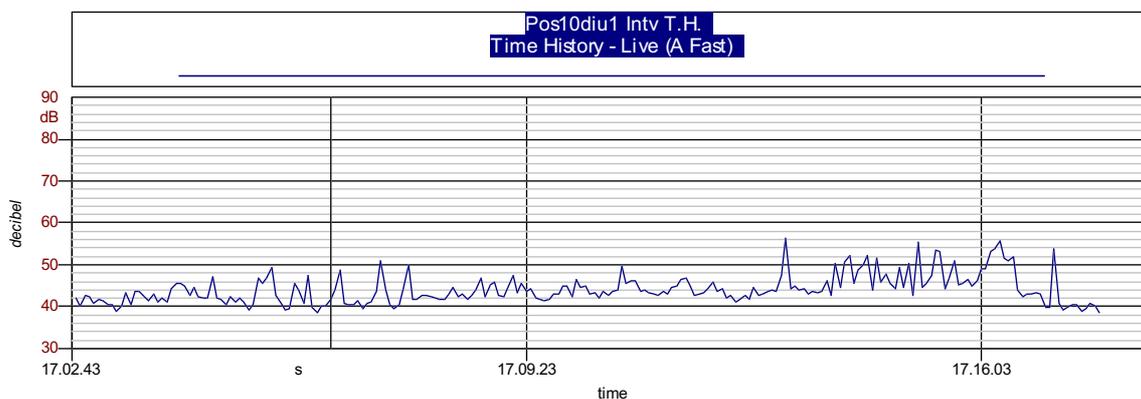

CURVA DISTRIBUTIVA

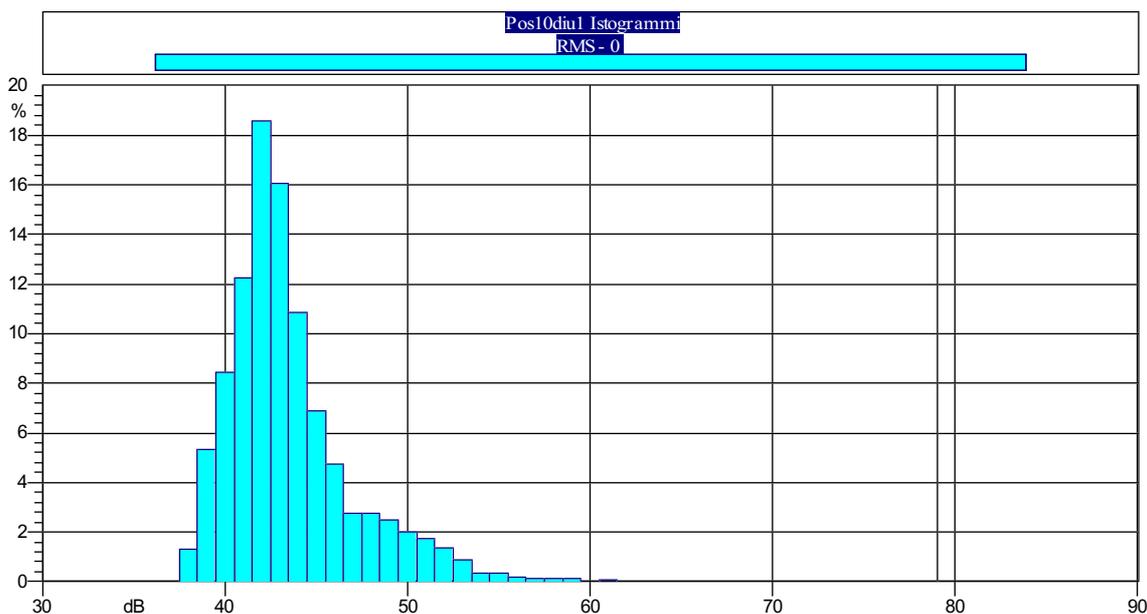


Misura	Tipologia	Data	Ora	L ₅	L ₁₀	L ₃₃	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{eq}
1	Diurna	19/12/03	17.02	51.5	49.2	44.5	43.2	40.3	39.7	49.0



Comune di Ponsacco (PI)

Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

SPETTRO DEI MINIMI PER TONI PURI

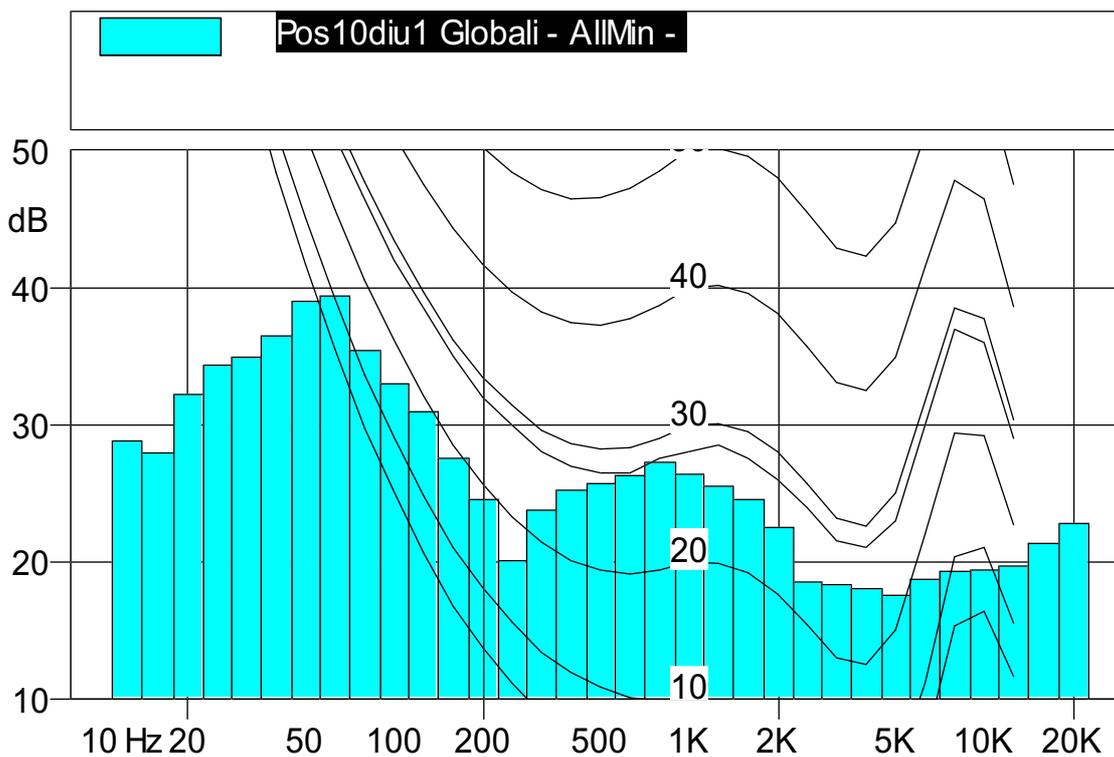

Operatori: Tecnico Competente Ing. Luigi Bianchi Coadiuvato da Ing. Marco Angeloni

Note:






Comune di Ponsacco (PI)

Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico


Nome Misura: Pos10 diu2
Località: Ponsacco
Strumentazione: Larson-Davis 824
Data ora misura: 13/01/04 14.52

Condizioni Meteorologiche: Cielo sereno, assenza di vento
Tempo di riferimento: 6.00-22.00 **Tempo Misura:** 15 min
Posizione: Prossimità marmeria
Classe: IV

TIME HISTORY

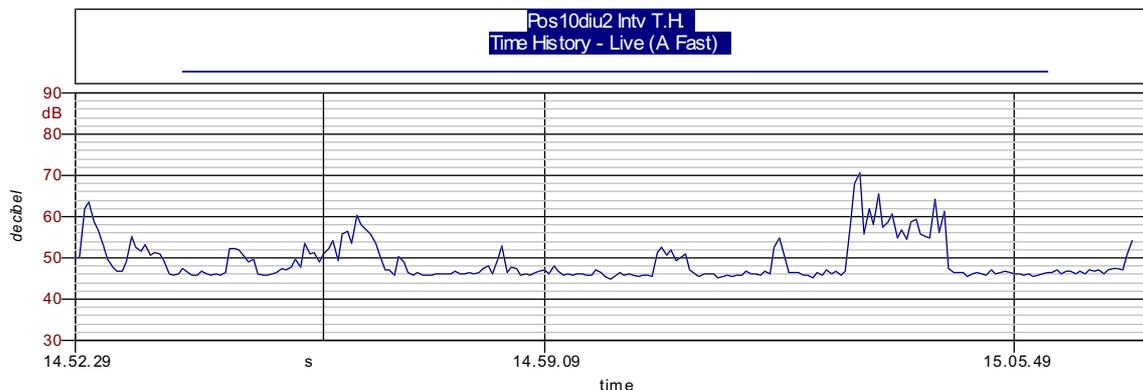

CURVA DISTRIBUTIVA

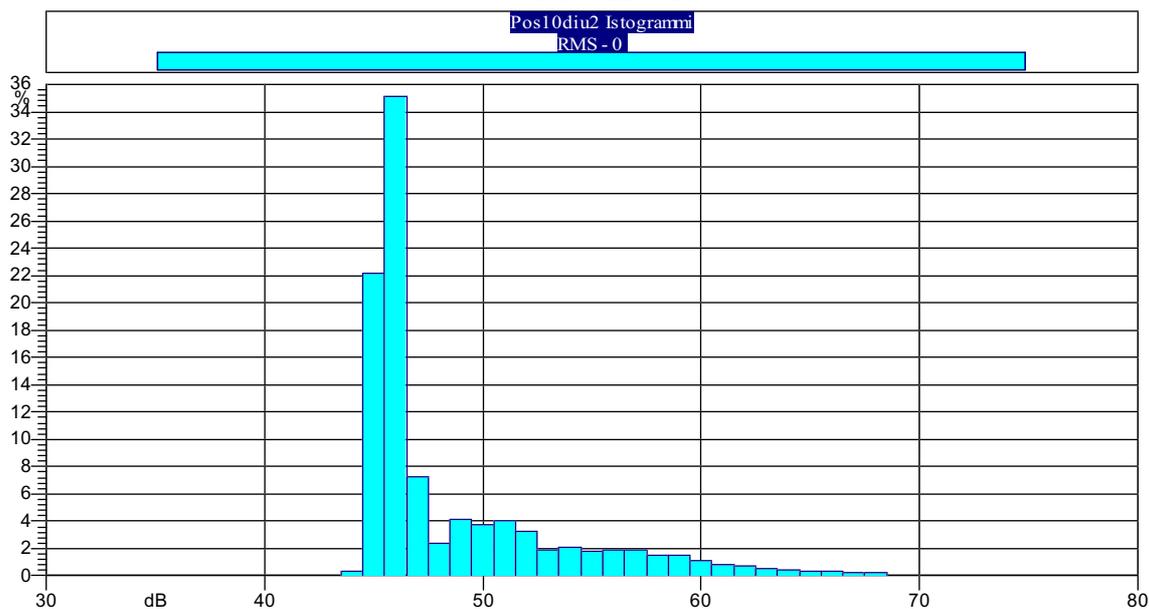

Misura	Tipologia	Data	Ora	L ₅	L ₁₀	L ₃₃	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{eq}
2	Diurna	13/01/04	14.52	58.8	56.0	49.1	46.7	45.7	45.6	53.8






Comune di Ponsacco (PI)

Scheda di rilevazione dell'inquinamento acustico

SPETTRO DEI MINIMI PER TONI PURI

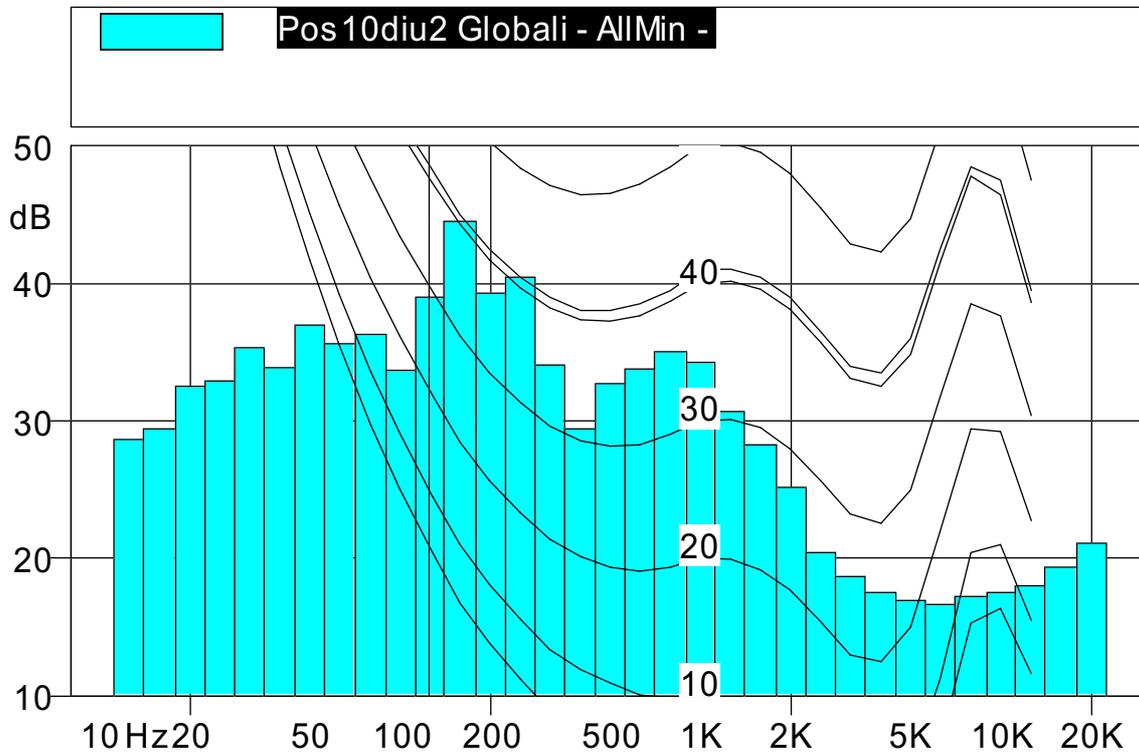

Operatori: Tecnico Competente Ing. Luigi Bianchi Coadiuvato da Ing. Marco Angeloni

Note: